

LEGENDA:

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
- TUBULAÇÃO DE RALOS
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL REFORÇADA
- TUBULAÇÃO DE GORDURA


yx-xx
øxxx

IDENTIFICADOR DA COLUNA HIDRÁULICA
BITOLA DA COLUNA

AP PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL
CV COLUNA DE VENTILAÇÃO
TG TUBO DE QÜEDA DE ESGOTO
TR TUBO DE RALOS
TS TUBO DE SERVIÇO

D00 NÚMERO DO DETALHE
F00 NÚMERO DA FOLHA QUE CONSTA O DETALHE

- LEGENDA:
1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO EM QUESTÃO.
 2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
 $\varnothing \leq 75\text{mm}$ $i=2\%$ E $\varnothing > 100\text{mm}$ $i=1\%$
 3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 1% DE ACLIVE ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.3.13.

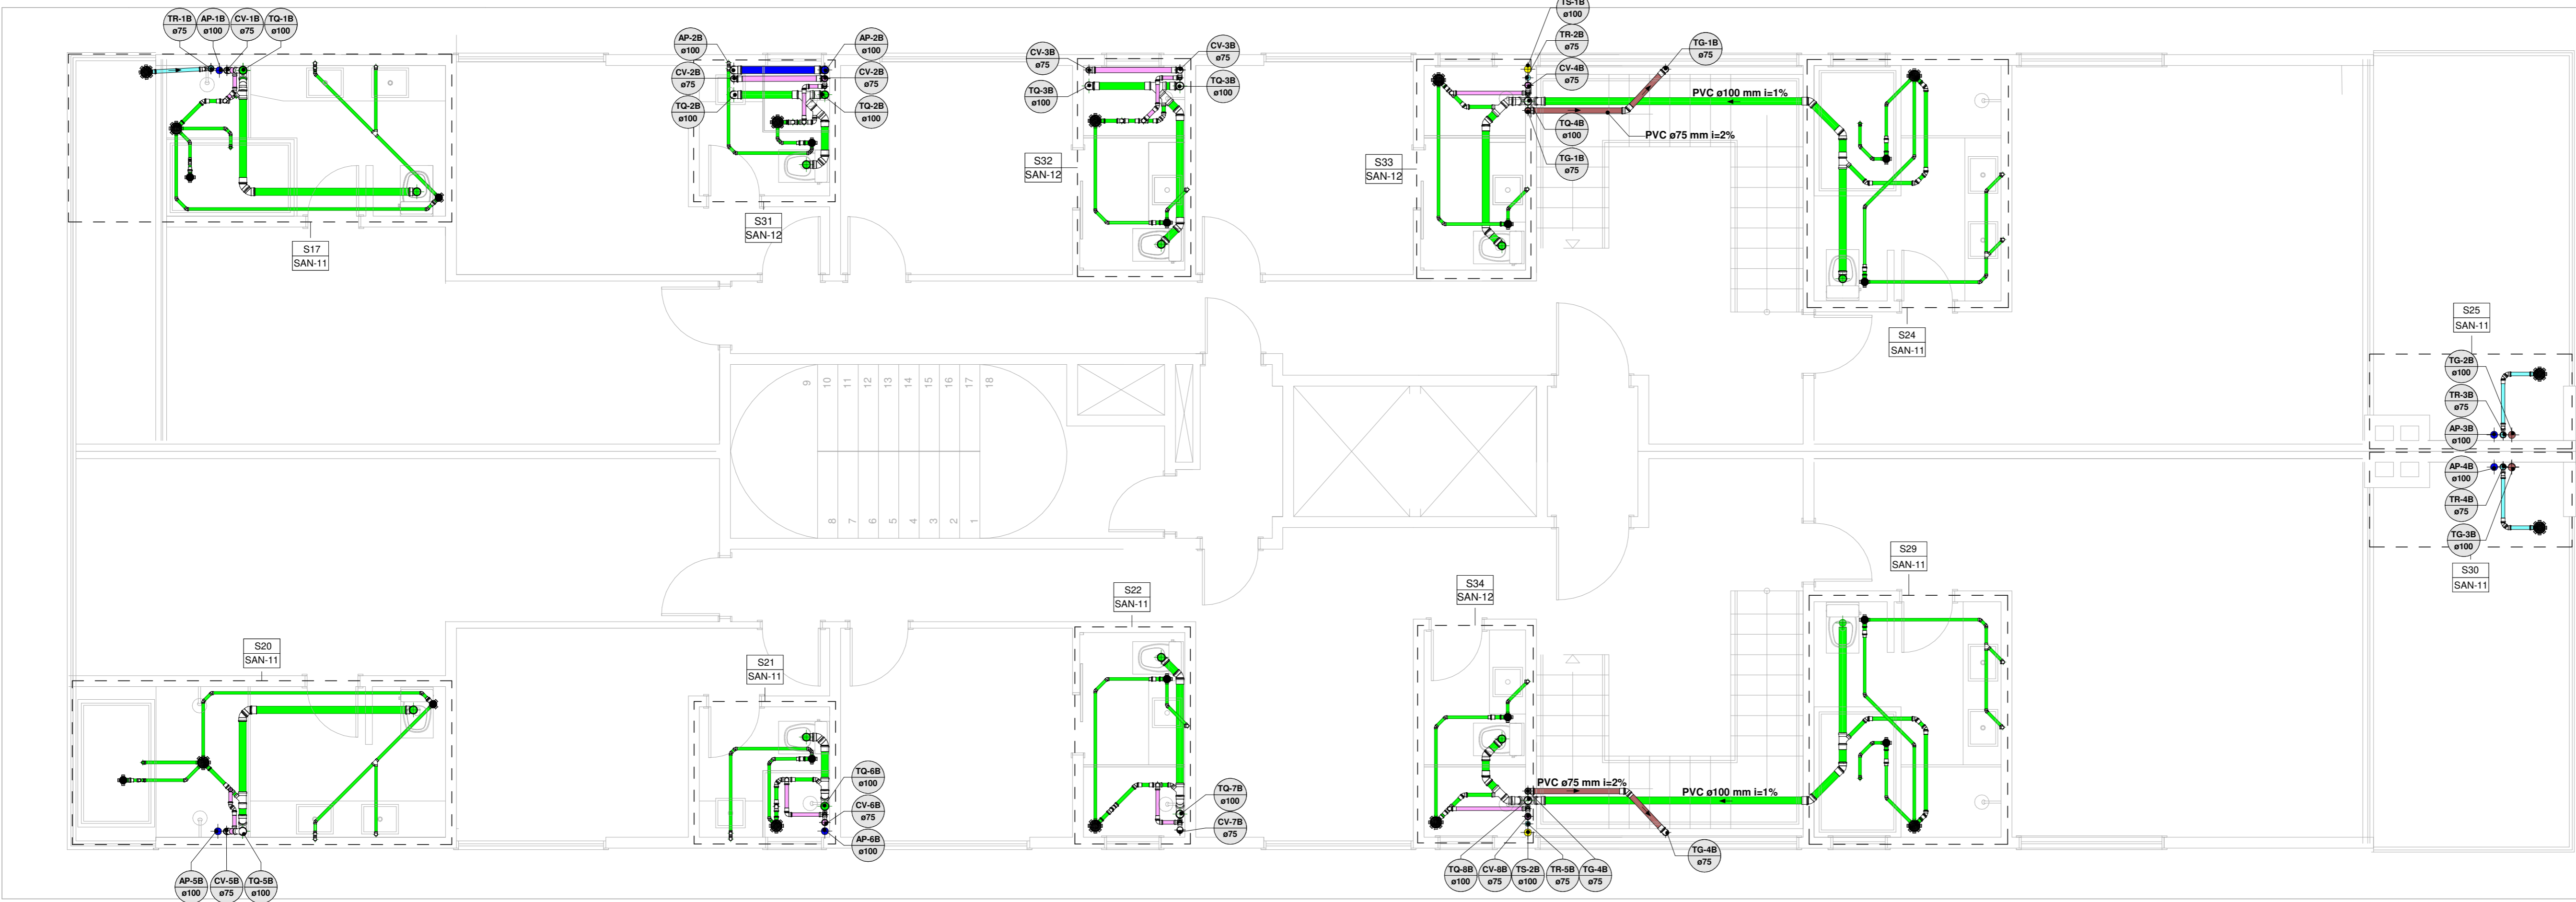

DPI Planta Baixa

RO	22/08/19	Emissão Inicial	Gabriel
Rev	Data	Alteração	Autor
RESPONSÁVEL TÉCNICO		PROJETO	
Almir Antonio Novello Arq. e Urb. CAU - A60654-5			
PROPRIETÁRIO			
B.A.F. INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI-ME			
OBRA			
VILLA BRAVA - ITAJAÍ AVENIDA JOSÉ MEDEIROS VIEIRA, Nº 1538 - PRAIA BRAVA - ITAJAÍ/SC			
FOLHA	6	13	Planta Baixa Duplex Inferior
ARQUIVO Nº	0477.017.19	DATA	22/08/2019
PROJETO	Sanitário	ESCALA	INDICADA
PROJETISTA	Marco		
Rua 205, nº 75 - Ed. Platinum Executive Sala 707 - Meia Praia - Itapema S.C. Fone: (47) 3344-5252 contato@atribiprojetos.com.br			