

LEGENDA:


- TUBULAÇÃO DE ESGOTO
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
- TUBULAÇÃO DE RALOS
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL REFORÇADA
- TUBULAÇÃO DE GORDURA

yx-xx IDENTIFICADOR DA COLUNA HIDRÁULICA
øxxx BÍGULA DA COLUNA

AP PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL
CV COLUNA DE VENTILAÇÃO
TG TUBO DE GORDURA
TQ TUBO DE QUEIJA DE ESGOTO
TR TUBO DE RALOS
TS TUBO DE SERVIÇO

D00 NÚMERO DO DETALHE
F00 NÚMERO DA FOLHA QUE CONSTA O DETALHE

- LEGENDA:
1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO CO PAVIMENTO EM QUESTÃO.
 2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2. ONDE:
 $\phi \leq 75\text{mm}$ $\approx 2\%$ E $\phi > 100\text{mm}$ $\approx 1\%$
 3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 1% DE ACLIVE ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.3.13.

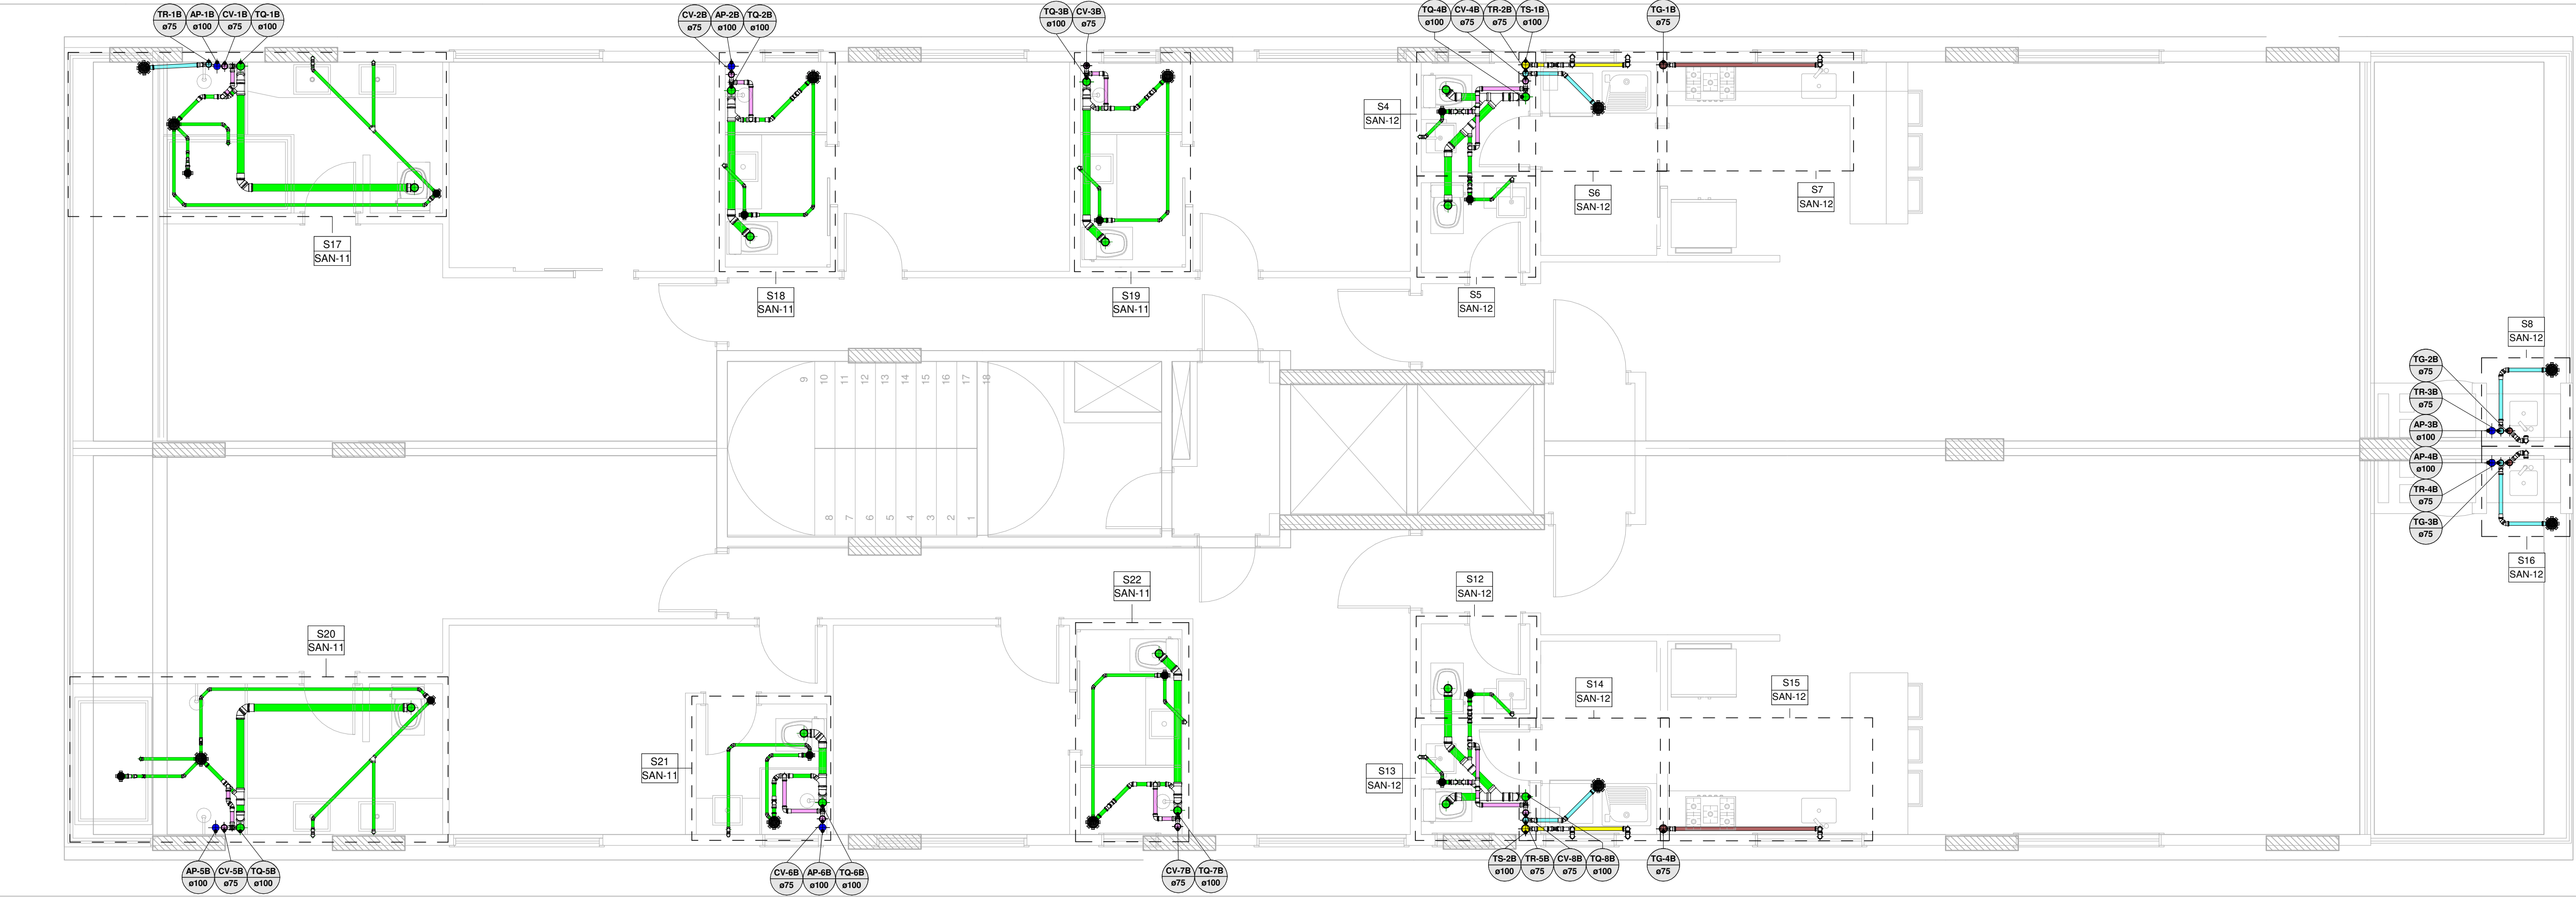

TIP3X Planta Baixa

1 : 50

| | | | |
|--|----------|-----------------|-------------|
| RO | 22/08/19 | Emissão Inicial | Gabriel |
| Rev | Data | Alteração | Autor |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | | PROJETO | |
| Almir Antonio Novello Arq. e Urb. CAU - A60654-5 | | | |
| PROPRIETÁRIO | | | |
| B.A.F. INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI-ME | | | |
| OBRA | | | |
| VILLA BRAVA - ITAJAÍ AVENIDA JOSÉ MEDEIROS VIEIRA, Nº 1538 - PRAIA BRAVA - ITAJAÍ/SC | | | |
| FOLHA | 5 | ARQUIVO Nº | 0477.017.19 |
| | 12 | DATA | 22/08/2019 |
| DESCRIÇÃO | | PROJETO | ESCALA |
| Planta Baixa Pavto. Tipo 02, 03 e 04 | | Sanitário | INDICADA |
| | | PROJETISTA | Marco |
| Rua 205, nº 75 - Ed. Platinum Executivo Sala 707 - Meia Praia - Itapema S.C. Fone: (47)3344-5222 contato@atribiprojetos.com.br | | | |